


01

MODO DE APLICAÇÃO: PLANTE E APLIQUE

A aplicação via barra de Verango deverá ser realizada durante a operação de plantio, no sistema **PLANTE – APLIQUE**. De modo com que a aplicação seja feita logo após o plantio.

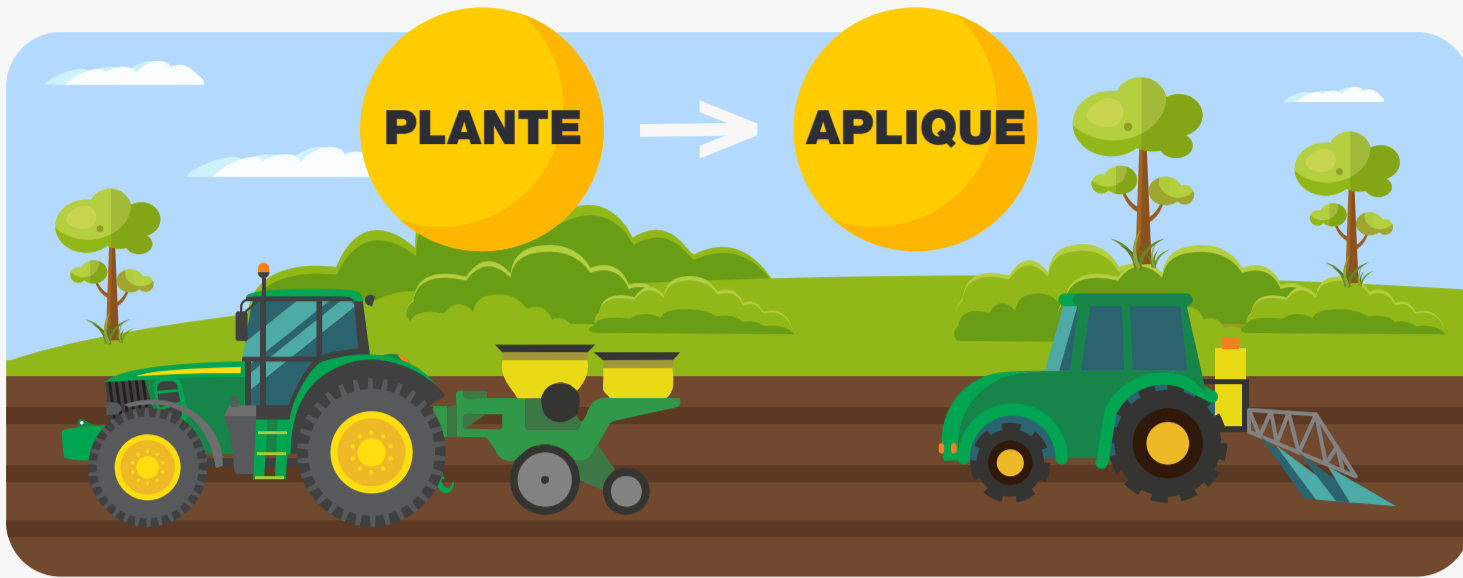

02

VOLUME DE CALDA

A fim de atingir o alvo com uma densidade adequada de gotas e garantir a eficácia das aplicações de Verango, o volume de calda deverá ser de 100 l/ha.

100 l/ha



03

TAMANHO DA GOTA

O padrão de gotas ideal para cada tipo de aplicação varia de acordo com a disposição do alvo e a necessidade de cobertura.

Para produtos de solo, assim como o Verango, são necessárias **“gotas grossas à extremamente grossas”**, que sejam capazes de chegar ao solo mesmo com a presença de algumas plantas de cobertura.



04

ESCOLHA DO BICO DE PULVERIZAÇÃO

Por conta da necessidade de manutenção do tamanho de gotas, a aplicação deverá ser realizada com pontas de pulverização do **tipo leque com indução de ar**.



Isso se deve ao fato de que pontas desse modelo são capazes de manter o padrão de gotas grossas em variadas pressões de trabalho.

05

PRESSÃO DE TRABALHO

A pressão de trabalho do pulverizador vai variar de acordo com a velocidade de deslocamento e o volume de calda.



TAMANHO DA GOTA

- C** GROSSA
- VC** MUITO GROSSA
- XC** EXTREMAMENTE GROSSA
- UC** ULTRA GROSSA



Destacamos na tabela algumas opções de relação velocidade e tamanho de gota que ajudarão você a estar o mais o próximo possível do objetivo de um volume de calda de 100l/ha.

Modelo	Barra	TAMANHO DE GOTA	VAZAO DE UM BICO EM l/min	l/ha Δ 50cm												
				Velocidade (km/h)												
				4	5	6	7	8	10	12	16	18	20	25	30	35
AI80015 AI110015 (100)	2,0	UC UC	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5
	3,0	XC XC	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2
	4,0	XC XC	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3
	5,0	VC VC	0,76	228	182	152	130	114	91,2	76,0	57,0	50,7	45,6	36,5	30,4	26,1
	6,0	VC VC	0,83	249	199	166	142	125	99,6	83,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2	28,5
	7,0	C C	0,90	270	216	180	154	135	108	90,0	67,5	60,0	54,0	43,2	36,0	30,9
	8,0	C C	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9
	AI8002 AI11002 (50)	2,0	UC UC	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0
3,0		XC XC	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1
4,0		XC XC	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
5,0		VC VC	1,02	306	245	204	175	153	122	102	76,5	68,0	61,2	49,0	40,8	35,0
6,0		VC VC	1,12	336	269	224	192	168	134	112	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8	38,4
7,0		C C	1,21	363	290	242	207	182	145	121	90,8	80,7	72,6	58,1	48,4	41,5
8,0		C C	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2
AI80025 AI110025 (50)		2,0	UC UC	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4
	3,0	XC XC	0,99	297	238	198	170	149	119	99	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	33,9
	4,0	XC XC	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1
	5,0	VC VC	1,28	384	307	256	219	192	154	128	96	85,3	76,8	61,4	51,2	43,9
	6,0	VC VC	1,40	420	336	280	240	210	168	140	105	93,3	84,0	67,2	56,0	48,0
	7,0	C C	1,51	453	362	302	259	227	181	151	113	101	90,6	72,5	60,4	51,8
	8,0	C C	1,62	486	389	324	278	243	194	162	122	108	97,2	77,8	64,8	55,5
	AI8003 AI11003 (50)	2,0	UC UC	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4
3,0		XC XC	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5
4,0		XC XC	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6
5,0		VC VC	1,52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91,2	73,0	60,8	52,1
6,0		VC VC	1,67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80,2	66,8	57,3
7,0		C C	1,80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86,4	72,0	61,7
8,0		C C	1,93	579	463	386	331	290	232	193	145	129	116	92,6	77,2	66,2
AI8004 AI11004 (50)		2,0	UC UC	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6
	3,0	XC XC	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2
	4,0	XC XC	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4
	5,0	VC VC	2,04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97,9	81,6	69,9
	6,0	VC VC	2,23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89,2	76,6
	7,0	C C	2,41	723	578	482	413	362	289	241	181	161	145	116	96,4	82,5
	8,0	C C	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88,5
	AI8005 AI11005 (50)	2,0	UC UC	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4
3,0		XC XC	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5
4,0		XC XC	2,27	681	545	458	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8
5,0		VC VC	2,54	762	610	504	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87,1
6,0		VC VC	2,79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95,7
7,0		C C	3,01	903	722	602	516	452	361	301	226	201	181	144	120	103
8,0		C C	3,22	966	773	644	552	483	386	322	242	215	193	155	129	110
AI8006 AI11006 (50)		2,0	UC UC	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6
	3,0	XC XC	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8	81,3
	4,0	XC XC	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9
	5,0	XC XC	3,06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6,0	VC VC	3,35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115
	7,0	VC VC	3,62	1086	869	724	621	543	434	362	272	241	217	174	145	124
	8,0	VC VC	3,87	1161	929	774	663	581	464	387	290	258	232	186	155	133
	AI11008 (50)	2,0	UC UC	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103
3,0		XC XC	3,16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108
4,0		XC XC	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125
5,0		XC XC	4,08	1224	979	816	699	612	490	408	306	272	245	196	163	140
6,0		VC VC	4,47	1341	1073	894	766	671	536	447	335	298	268	215	179	153
7,0		VC VC	4,83	1449	1159	966	828	725	580	483	362	322	290	232	193	166
8,0		C C	5,16	1548	1238	1032	885	774	619	516	387	344	310	248	206	177

06

CONDIÇÃO AMBIENTAL

O momento das condições ambientais no momento da pulverização é fundamental.



Operte por temperatura amena



com boa relativa do ar



de preferência com presença de orvalho



Aplicações noturnas são bem-vindas!


07

CONFIGURAÇÃO DO PULVERIZADOR

Existem alguns pontos que devem ser considerados na configuração do pulverizador para que a aplicação seja eficiente.

Alguns pontos gerais são:

- ✓ Calibração de vazão;
- ✓ Calibração de pressão;
- ✓ Habilitar aplicação em taxa variável;
- ✓ Habilitar desligamento automático de seções.

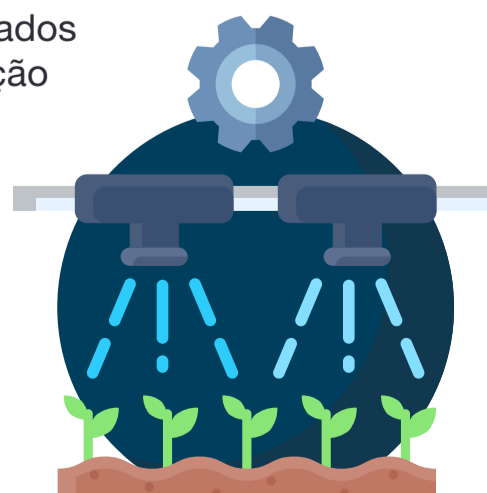

Para recomendações específicas de cada modelo de pulverizador, consulte o vídeo em anexo ao material.